

Опросный лист № _____ от «_____» _____ 201_ г.
на заказ горизонтального резервуара ЗАО «ПК НИС»

Заказчик

Адрес


Название проекта

Местонахождение объекта

Контактное лицо (Ф.И.О.)

Телефон/Факс

E-mail

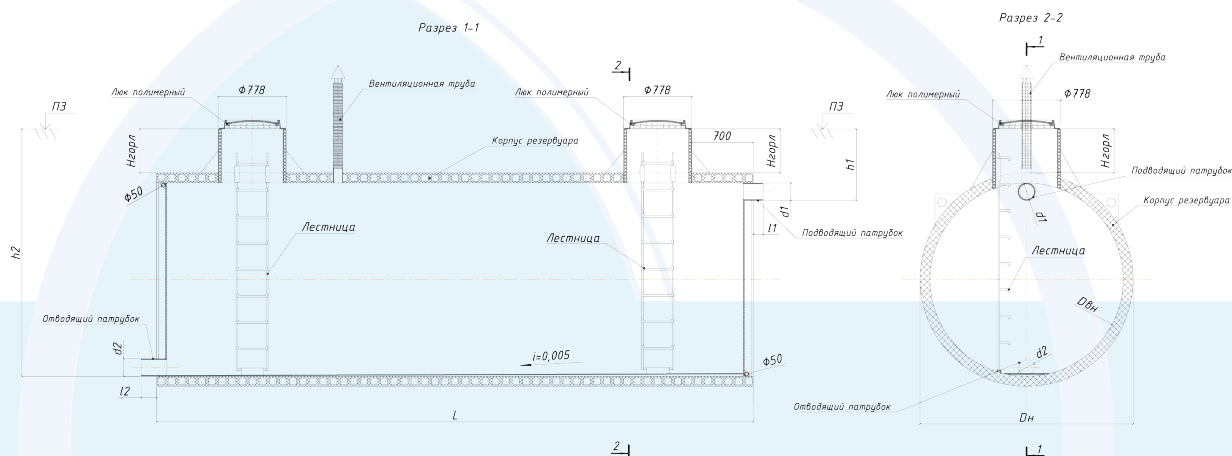

Объем резервуара _____ (м³)

Подводящий трубопровод*:

Диаметр _____ (d1, мм)

Глубина заложения от поверхности земли
_____ (h1, м)

Отводящий трубопровод*:

Диаметр _____ (d2, мм)

Глубина заложения от поверхности земли
_____ (h2, м)

Способ установки резервуара:

- ☐ На стальные опоры (ложементы)**
☐ Без использования стальных опор

Теплоизоляция резервуара:

- ☐ Наружная теплоизоляция на основе вспененного каучука
☐ Греющий кабель
☐ Не требуется

Дополнительное оборудование:

- ☐ Датчики наполнения
☐ Другое (указать) _____

Дополнительные требования:

Подпись

Дата заполнения

Примечания:

*Расположение и количество подводящих и отводящих патрубков может быть изменено по требованию заказчика

**При установке резервуара на бетонное основание в комплект поставки включаются: стальные опоры (ложементы); стяжные ремни из полипропиленового тканого материала; комплект анкерных болтов

(к опросному листу на резервуары горизонтальные ЗАО «ПК НИС»)

Tun 1

Technical drawing of a rectangular box with a gabled roof, showing three views: front elevation, side elevation, and top plan.


Front Elevation: The overall width is 1500 mm. The base width is 1640 mm. The roof height is 420 mm, and the base height is 50 mm. The roof slope is indicated by a 20 mm vertical dimension. The base thickness is 70 mm.

Side Elevation: The overall height is 400 mm. The base height is 20 mm. The roof height is 80 mm, and the base height is 60 mm. The base width is 620 mm.

Top Plan: The overall width is 1500 mm. The base width is 1640 mm. The overall depth is 500 mm. The base depth is 620 mm. The roof depth is 30 mm. The base thickness is 35 mm. The roof slope is indicated by a 20 mm vertical dimension. The base width is divided into three sections: 520 mm, 530 mm, and 520 mm. The base depth is divided into two sections: 150 mm and 150 mm. The roof depth is divided into two sections: 150 mm and 150 mm. The base thickness is 35 mm.

Material: Лист стальной 20 мм (20 mm steel sheet).


Для резервуаров диаметром более 1400 мм

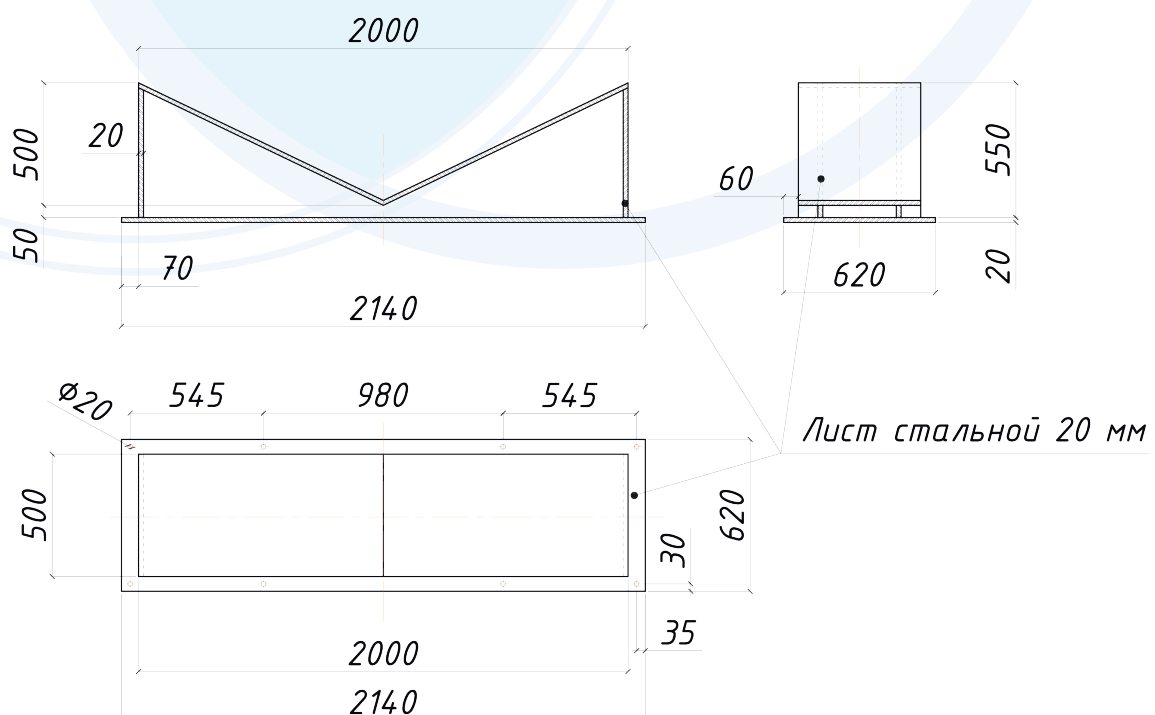


Приложение Б

(к опросному листу на резервуары горизонтальные ЗАО «ПК НИС»)


Схемы стальных опор (ложементов) для резервуаров горизонтальных ЗАО «ПК НИС».

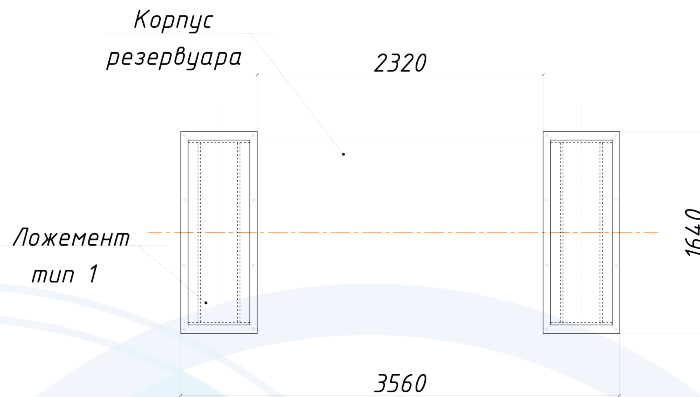


Резервуар РГ-5х1400

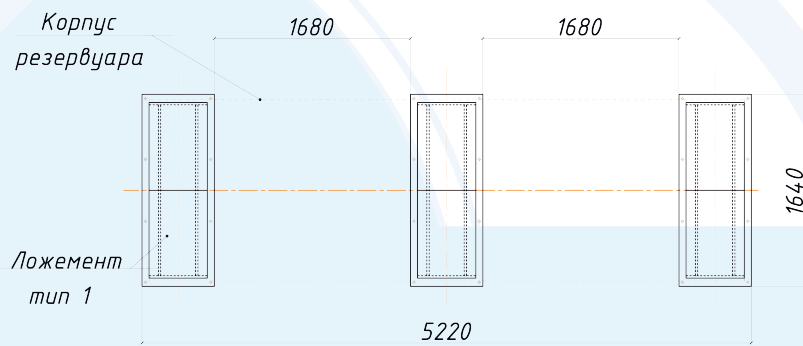

Резервуар РГ-7,5х1400

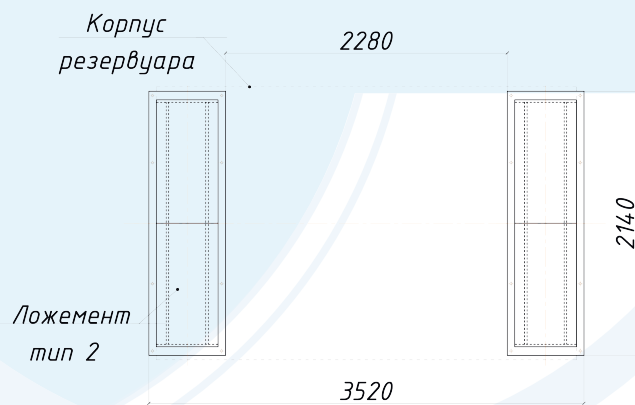

Резервуар РГ-10х2000

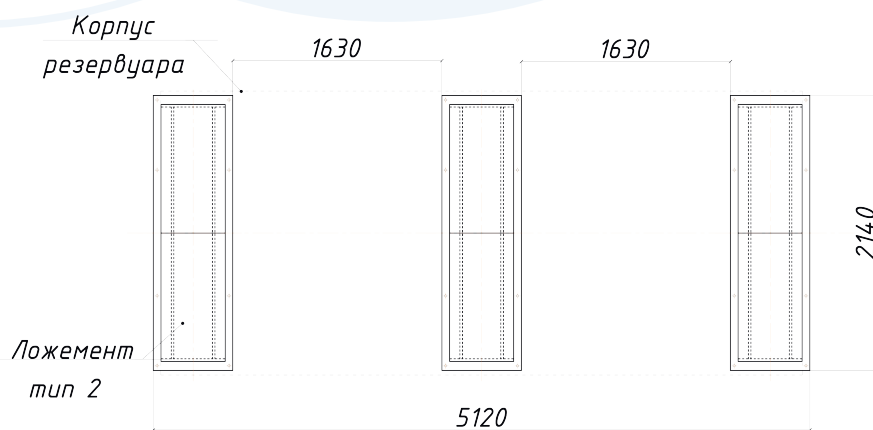


Резервуар РГ-15х2000


Приложение Б (продолжение)

(к опросному листу на резервуары горизонтальные ЗАО «ПК НИС»)


Схемы стальных опор (ложементов) для резервуаров горизонтальных ЗАО «ПК НИС».

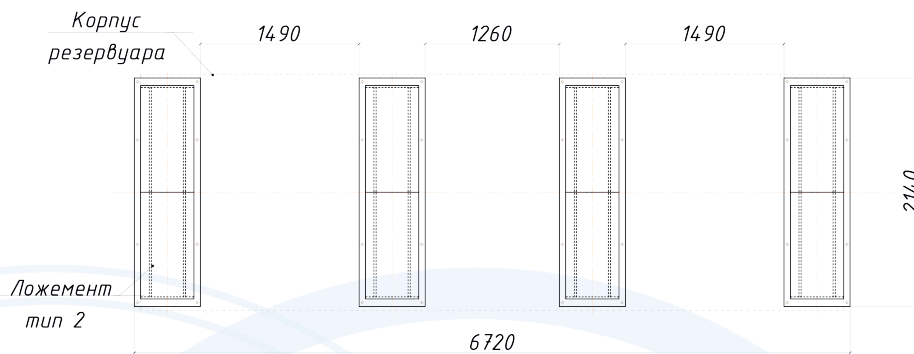


Резервуар РГ-20х2000

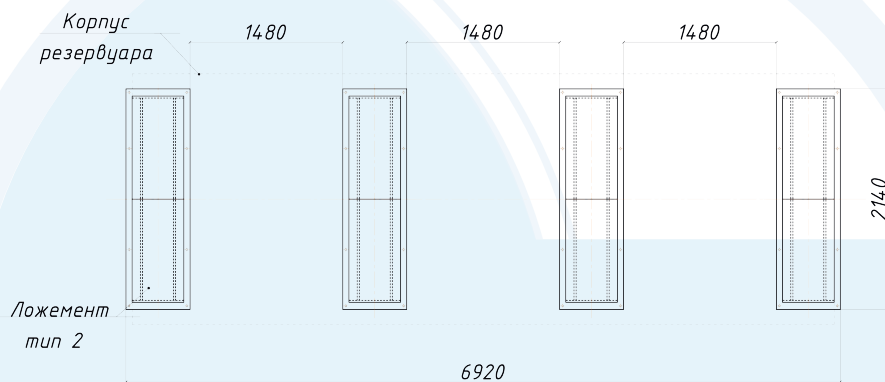

Резервуар РГ-25х2200

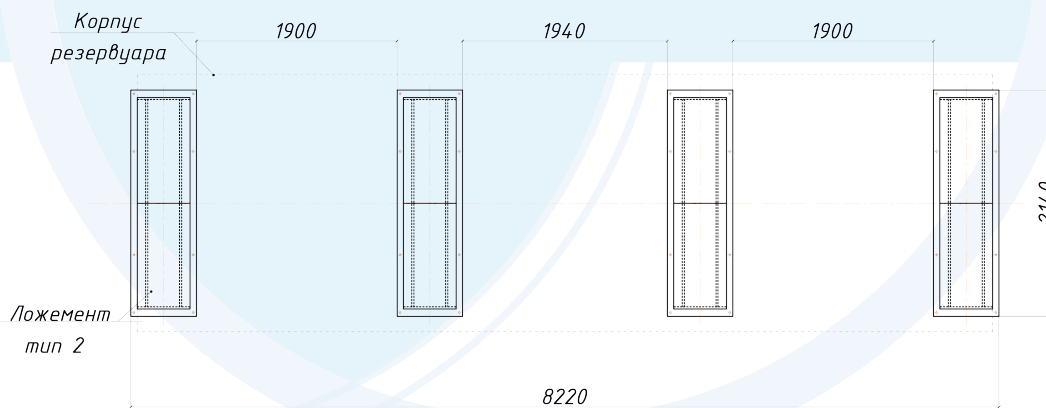

Резервуар РГ-30х2200

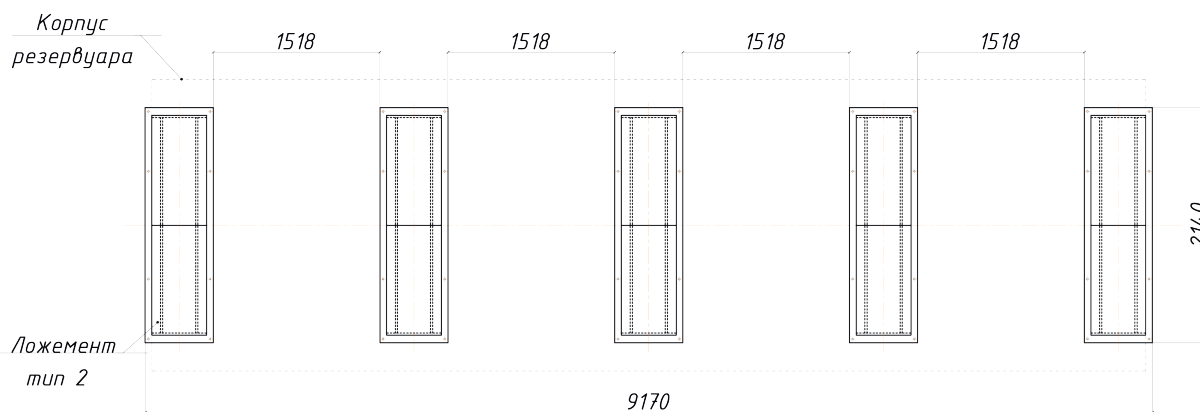


Резервуар РГ-40х2400

Приложение Б (продолжение)

(к опросному листу на резервуары горизонтальные ЗАО «ПК НИС»)

Схемы стальных опор (ложементов) для резервуаров горизонтальных ЗАО «ПК НИС».

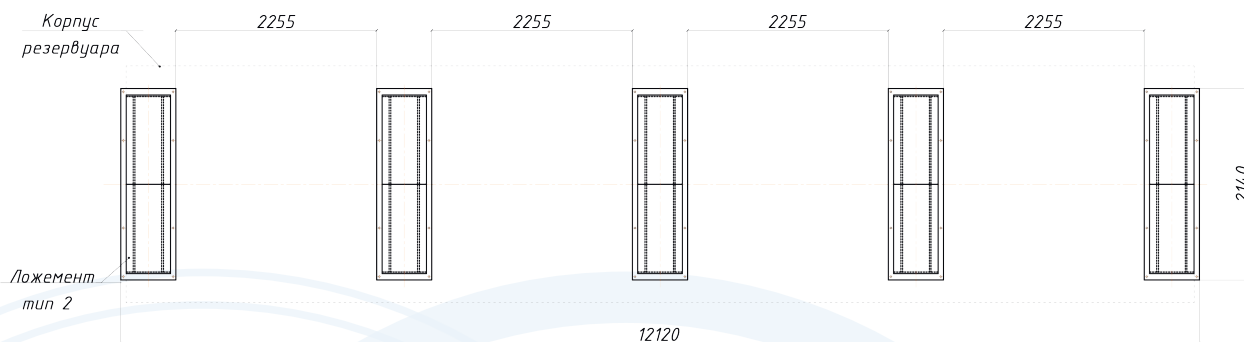

Резервуар РГ-20х2000

Таблица 1. Масса резервуаров горизонтальных ЗАО «ПК НИС»

Резервуар	Масса резервуара без воды, кг	Масса стальной опоры, кг	Число опор, шт.	Полная масса изделия, заполненного водой, включая стальные опоры, кг
РГ-5х1400	830	455	2	6740
РГ-7,5х1400	1130	455	3	9995
РГ-10х2000	1300	655	2	12610
РГ-15х2000	1820	655	3	18785
РГ-20х2000	2340	655	4	24960
РГ-25х2200	2950	655	4	30570
РГ-30х2200	3480	655	4	36100
РГ-40х2400	4500	655	5	47775
РГ-50х2400	5900	655	5	59175

Примечания:

*Крепление стальных опор (ложементов) к опорной бетонной плите производится с помощью распорных анкерных болтов М20х200, в количестве 8-ми штук на одну стальную опору (ложемент).