
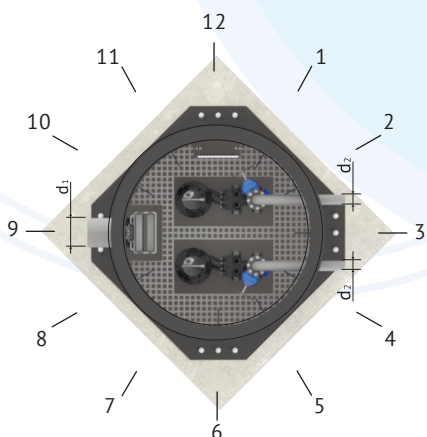


Опросный лист № _____ от «_____» _____ 201_ г.
на заказ канализационной насосной станции ЗАО «ПК НИС»

Заказчик _____
Адрес _____
Название проекта _____
Местонахождение объекта _____
Контактное лицо (Ф.И.О.) _____
Телефон/Факс _____
E-mail _____

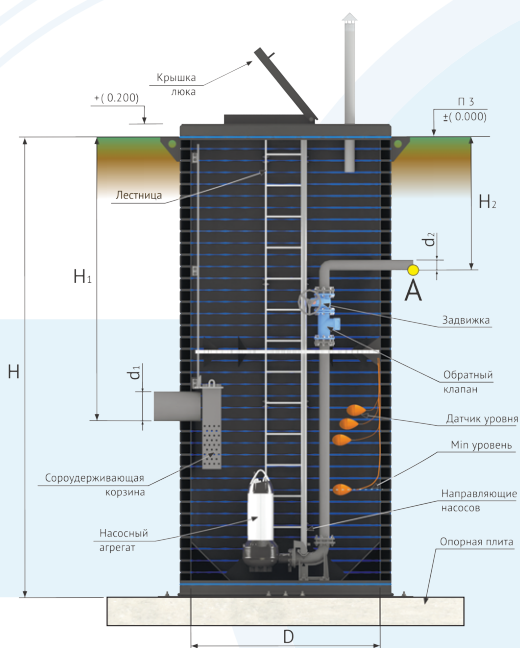

Тип перекачиваемых сточных вод:	
☐ Хозяйственно-бытовые	☐ Промышленные
☐ Ливневые	☐ Другое
Предполагаемый диаметр КНС (D) _____ (мм)	Предполагаемая высота КНС (H) _____ (мм)
Максимальный часовой приток _____ (м³/час)	Требуемая производительность _____ (л/с)
Требуемый напор на выходе из КНС в точке А (от отметки низа напорного трубопровода) _____ (м)	Разница между геодезическими отметками начала (на выходе из КНС) и конца напорного трубопровода* _____ (м)
Длина напорного трубопровода* _____ (м)	Кол-во поворотов 90° напорной трассы* _____ (шт)
Кол-во обратных клапанов на напорной трассе (не считая КНС)* _____ (шт)	Кол-во задвижек на напорной трассе (не считая КНС)* _____ (шт)
Наличие и глубина залегания грунтовых вод _____ (м)	
Рабочая схема:	
Число рабочих насосов _____ (шт.)	Число резервных насосов _____ (шт.)
Насосы во взрывозащищенном исполнении	☐ Да / ☐ Нет
Подводящий трубопровод:	
Количество _____ (шт.)	Количество _____ (шт.)
Расположение в плане, часов _____	Расположение в плане, часов _____
Диаметр _____ (d1, мм)	Диаметр _____ (d2, мм)
Материал _____	Материал _____
Глубина заложения _____ (H1, м)	Глубина заложения _____ (H2, м)
Дополнительное оборудование:	
Сороудерживающая корзина	☐ Да / ☐ Нет
Шибберная задвижка на подводящем трубопроводе	☐ Да / ☐ Нет
Колодец с шибберной задвижкой на подводящем трубопроводе**	☐ Да / ☐ Нет
Колодец с запорной арматурой и расходомером***	☐ Да / ☐ Нет
Павильон-укрытие с грузоподъемным механизмом****	☐ Да / ☐ Нет
Утепление корпуса КНС:	
☐ Теплоизоляция на глубину промерзания	☐ УХЛ1(-40 °С; +40 °С на открытом воздухе)
☐ Греющий кабель	☐ УХЛ2(-40 °С; +40 °С под навесом)
☐ Не требуется	☐ В помещении
Удаление шкафа управления от КНС _____ (м)	
Степень защиты шкафа управления:	
☐ IP54	☐ Другая (указать) _____
Передача сигналов через модемы:	
☐ Проводные	☐ Второй ввод питания (с АВР)
☐ Радио	☐ Второй ввод питания (без АВР)
☐ GSM	☐ Ввод на каждый электродвигатель
☐ Связь по последовательному интерфейсу с другими устройствами	
Укажите протокол _____	Укажите интерфейс _____

Примечание:

* указать при неизвестном требуемом напоре в точке А

** шибберный затвор на подводящем трубопроводе устанавливается в отдельном колодце при диаметре подводящего трубопровода d1 больше 250 мм

*** при диаметре напорного трубопровода более 200мм расходомер устанавливается в отдельном колодце

**** при заказе требуется заполнить отдельный опросный лист

Дополнительные требования к конструкции КНС, установленному оборудованию, а также установка дополнительного оборудования:	
Дополнительные требования к шкафу управления насосной станцией:	
Удаленное управление и диспетчеризация. Укажите сигналы:	
Требования к режимам управления:	
Требования к индикации на панели:	
Дистанционный пульт управления:	
Подпись	Дата заполнения